

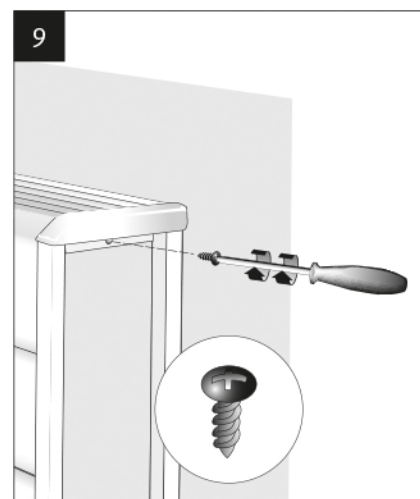
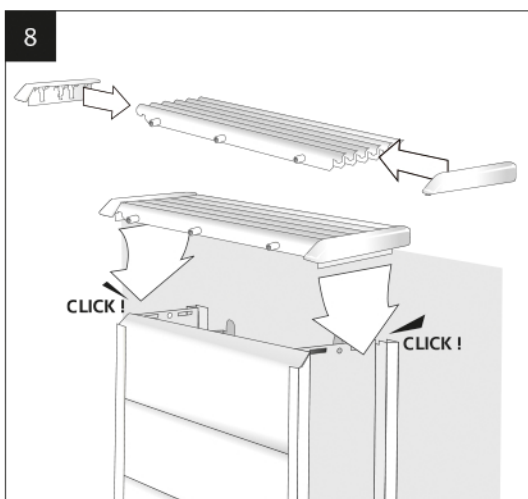
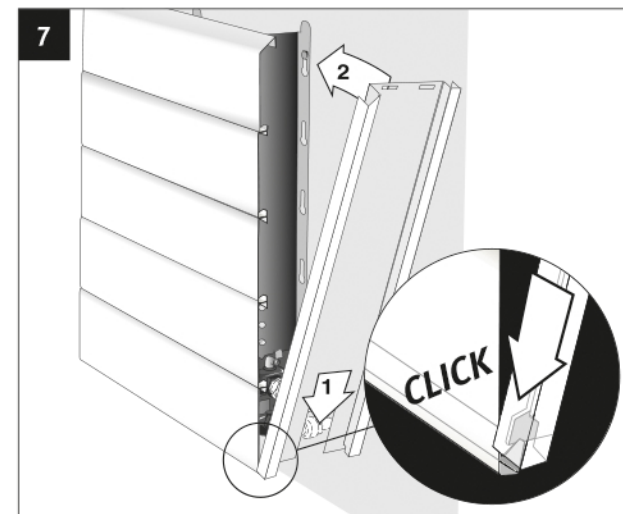
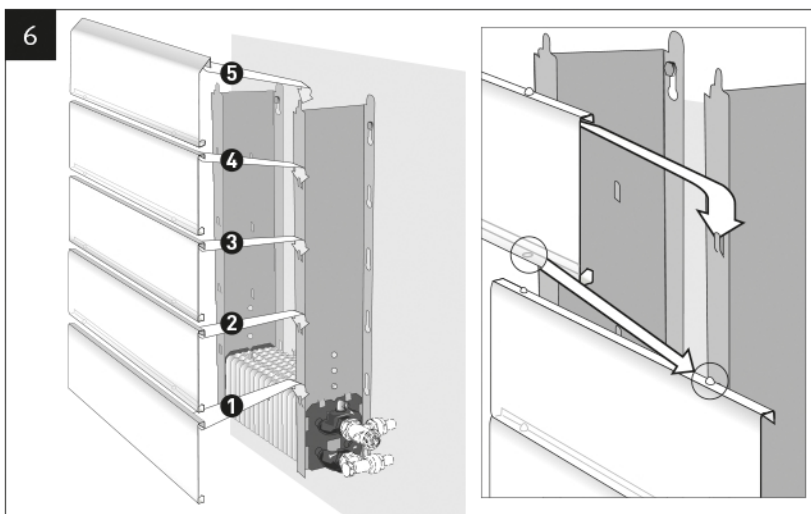
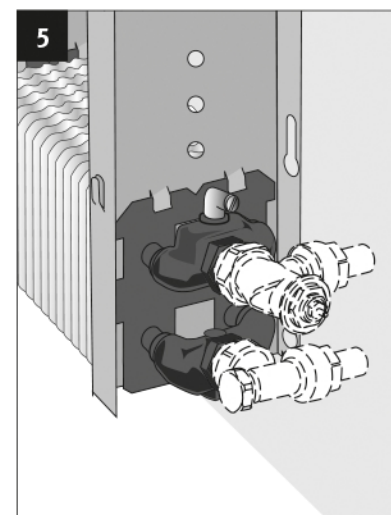
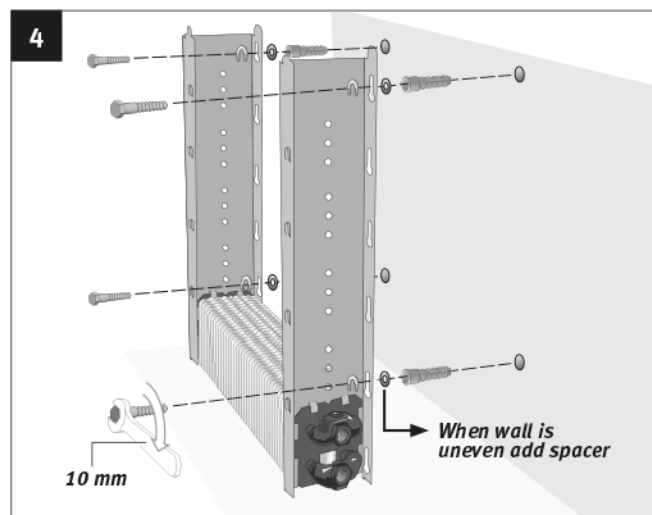
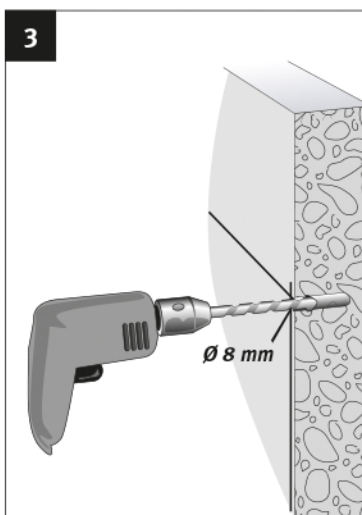
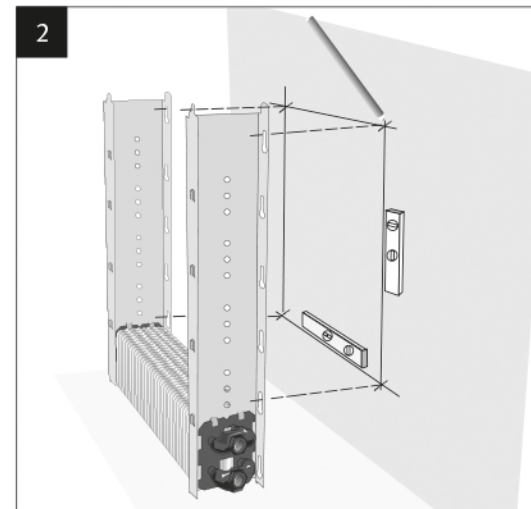
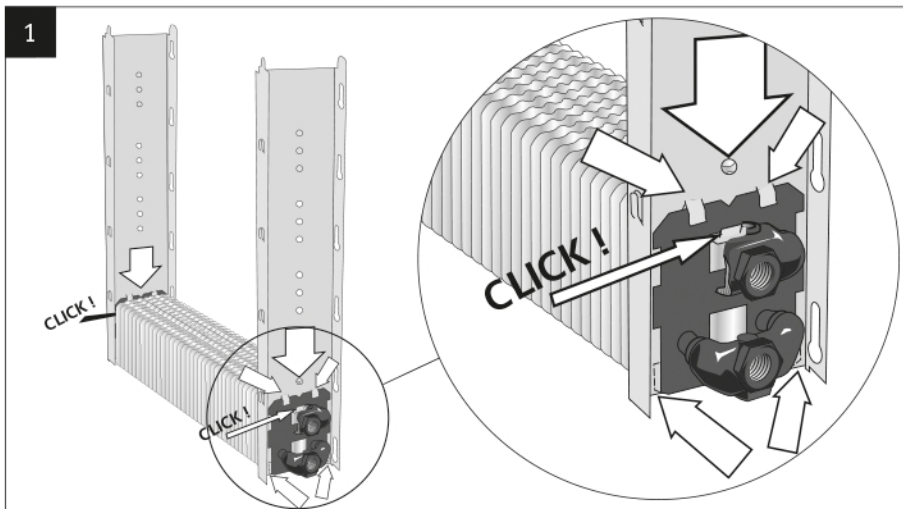


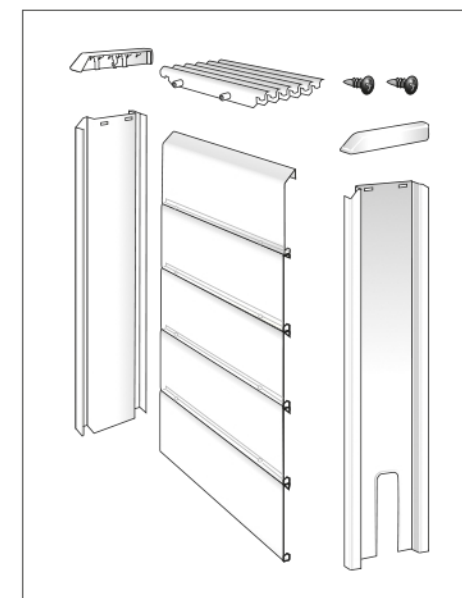

jaga T E M P O
CLIMATE DESIGNERS

Montagehandleiding wandmodel / Instructions de montage modèle mural
Montagehinweis Wandmodell / Mounting instructions wall mounted model

Energy
SAVERS
LOW-H2O

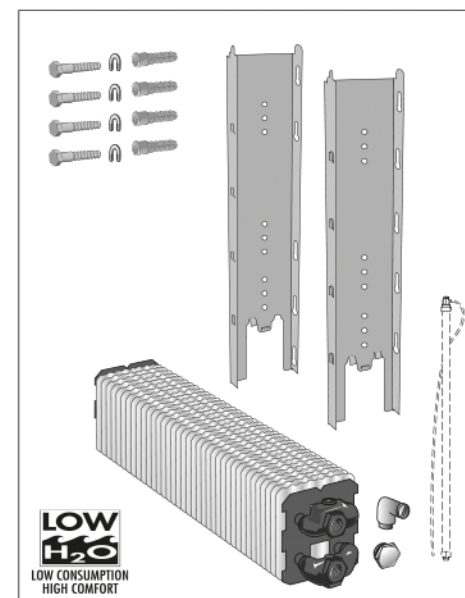


N De afdichtstop 1/2" en ontluchter 1/8" zijn bij Jaga sleutelvast ingedraaid. Tijdens het aansluiten dienen deze door de installateur verder aangedraaid te worden tot 5 Nm. Om te ontluchten, houdt met behulp van een steeksleutel de buitenschroef tegen bij het losdraaien van de binnenschroef. Het ontluchten uitvoeren alvorens de omkasting te plaatsen. Controleer het toestel op lekkage alvorens de omkasting te plaatsen.

F Le bouchon 1/2" et le purgeur 1/8" sont montés et serrés en usine à la main. Pendant le raccordement, ceux-ci doivent être serrés avec une clé dynamométrique jusqu'à 5 Nm. Pour purger, le purgeur doit être retenu avec une clé plate. Purge avant le montage de l'habillage. Veuillez contrôler l'étanchéité de l'appareil avant le montage de l'habillage s'il vous plaît.

D Der Blindstopfen 1/2" und Entlüfterstopfen 1/8" werden werkseitig bei der Firma Jaga manuell angezogen. Diese müssen bei der Montage mit einem Drehmomentschlüssel bis 5 Nm endgültig angezogen werden. Zum entlüften, bitte diesen mit einem Flächenschlüssel gegenhalten und einen Flachschräbenzieher entlüften. Führen Sie die Entlüftung durch, bevor Sie die Verkleidung montieren. Bitte kontrollieren Sie das Gerät auf Leckagen bevor Sie die Verkleidung montieren.

E Blind plug 1/2" and air vent 1/8" are factory installed. During installation, these need to be tightened to 5 Nm with a torque wrench. Bleeding: use a key to hold the air vent in position while opening the inner screw for bleeding. Check the device for leaks before installation of the cabinet. Bleed before installation of the cabinet.


AFMETINGEN_DIMENSIONS_ABMESSUNGEN_DIMENSIONS

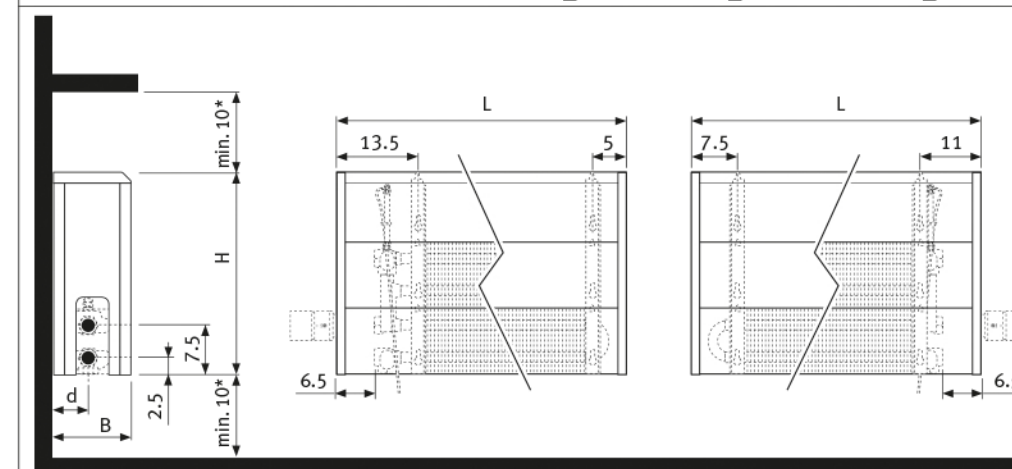

L	H	DIMENSIONS in cm		
040	020	Type	B	d
050	030			
060	040	10-11	11.8	5.3
070	050	15-16	16.8	7.8
080	060	20-21	21.8	10.3
090	070			
100	090			
110				
120				
140				
160				
180				
200				
220				
240				
260				
280				
300				

* Kleinere afstanden kunnen een daling van de afgifte tot gevolg hebben.
* Des dimensions inférieures peuvent diminuer l'émission de chaleur.
* Kleinere Abstände verändern die Wärmeleistung.
* Smaller dimensions decrease output.

OPTIE_OPTION_VENTIELEN_VANNES_VENTILE_VALVES

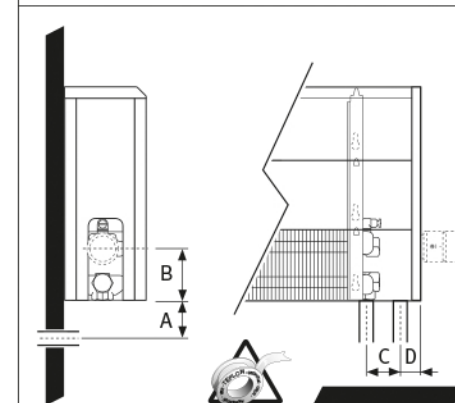

	A	B	C	D
EC 3/4"	3.5	--	5.0	3.0
M 24	4.5	--	3.8	1.5
G 1/2"	--	7.5	5.0	3.0

